TS...H50 Žľab s krytom

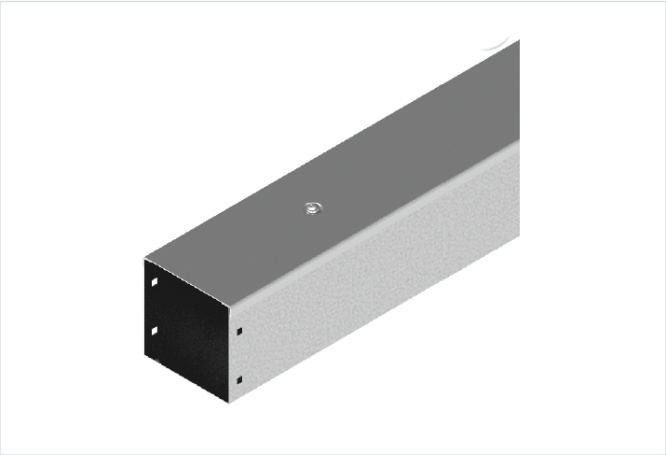

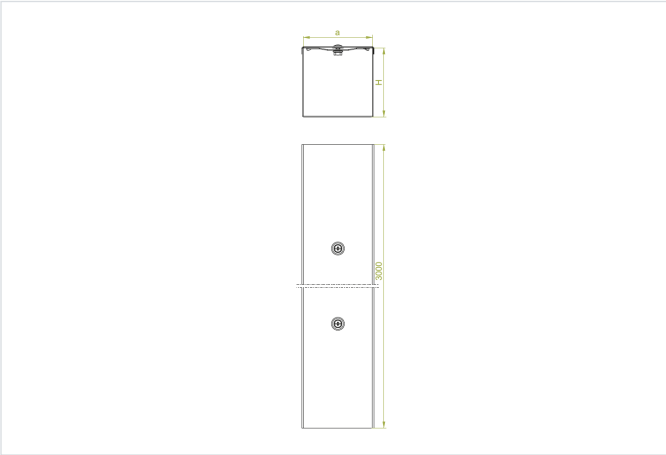

- Vedenie káblov v uzavretom žľabe s krytom.

Materiál

- S - oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir STN EN 10346:2015

Dostupné povrchové úpravy:

- F - žiarovo zinkovaná oceľ STN EN ISO 1461:2023
- E - nerezová oceľ

Verzie

Symbol	Hrúbka plechu	Šírka a (mm)	Dĺžka L (mm)	Hmotnosť (1 m) (kg)	Katalógové číslo	Množstvo v balení (ks / m)	Výška H (mm)
HRÚBKA PLECHU: 0.5 MM							
TSR50H50/3 S	0.5 mm	50	3 000	0.94	151207	2 / 6	50
HRÚBKA PLECHU: 0.7 MM							
TSL100H50/3 S	0.7 mm	100	3 000	1.85	171205	2 / 6	50
TSL200H50/3 S	0.7 mm	200	3 000	2.96	171204	2 / 6	50
HRÚBKA PLECHU: 1.0 MM							
TSJ100H50/3 S	1.0 mm	100	3 000	2.64	131009	2 / 6	50
TSJ200H50/3 S	1.0 mm	200	3 000	3.43	131008	2 / 6	50